


# 2015

## Afdichting van waterlekken zonder afbraak

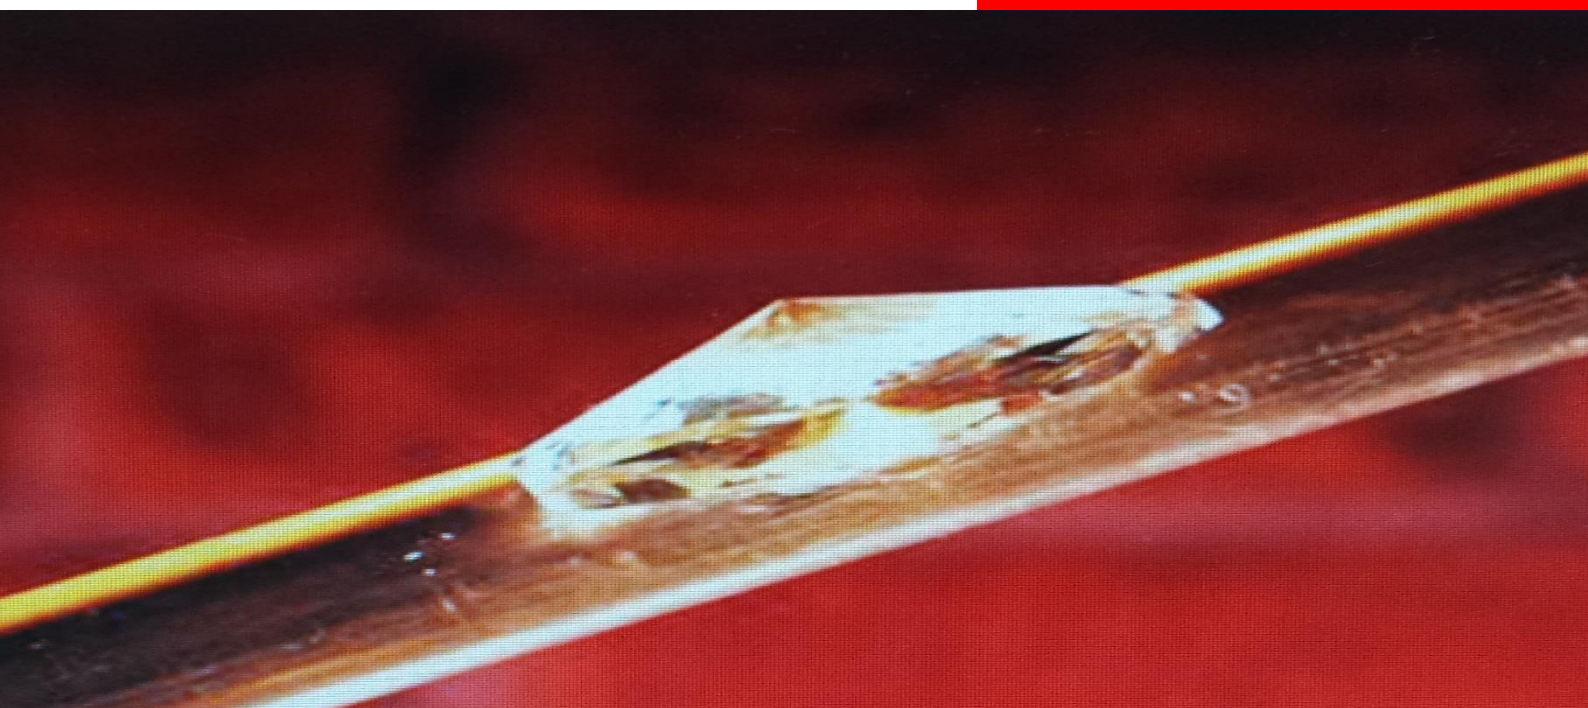

Firma ALLEGRETTI BVBA

Dilbeekstraat 104

1080 Brussel

Telefoon : +32(2)410.88.80.

Fax : +32(2)414.81.60.

Email : [info@allegretti.be](mailto:info@allegretti.be)

Website : [www.allegretti.be](http://www.allegretti.be)



## REPA THERM afdichting van waterlekken op thermo-installaties

### Eigenschappen

- Watervlies tot 10 liter per dag.
- Toepasbaar voor staal, ijzer, koper en kunststof.
- Duurzame en permanente dichting.
- Drukbestendig tot 10 bar.
- Temperatuur bestendig to 1200 ° C.
- Niet giftig, kan onbeperkt worden opgeslagen in vorst vrije ruimtes.
- Mengverhouding 1 l product voor 200 l water (installatie volume).

### Toepassing

1. Bepaal het water volume van de CV installatie.
2. Filter verwijderen en schoonmaken.
3. CV met pomp aanzetten.
4. Alle radiatoren kranen volledig openen.
5. Repa Therm flacon goed schudden en onverdund in het systeem pompen via het aftap-navul-punt.
6. CV aanzetten en op bedrijfstemperatuur brengen (60-70 °C).
7. CV pomp en radiatoren goed ontluchten.
8. Na ongeveer 5 uur weer op de gewenste temperatuur brengen.
9. Na 4 weken, CV installatie legen en opnieuw vullen met water.
10. Gereedschappen en materialen die in aanraking zijn gekomen met Repa Therm grondig reinigen met water.



## REPA KESSEL afdichting van waterlekken tot 800 l per dag

### Eigenschappen

- Watervlies tot 800 liter per dag.
- Toepasbaar voor staal, ijzer, koper en kunststof.
- Duurzame en permanente dichting.
- Drukbestendig tot 10 bar.
- Temperatuur bestendig to 1200 ° C.
- Niet giftig, kan onbeperkt worden opgeslagen in vorst vrije ruimtes.
- Mengverhouding 1 l product voor 200 l water (installatie volume).

### Toepassing

1. Vaststellen van de boiler inhoud.
2. Koppel de CV leidingen los van de boiler en maak een kleine doorverbinding op de boiler al dan niet met een radiator gekoppeld in de omgeving van de boiler.
3. Filter verwijderen en schoonmaken.
4. Repa Kessel flacon goed schudden en onverdund in het systeem pompen via het aftap-navul-punt.
5. Boiler ca 4-5 uur op bedrijfstemperatuur brengen ca 60°C.
6. Na reparatie CV systeem weer aansluiten.
7. Alle radiatoren kranen volledig openen.
8. Pomp en radiator goed ontluchten.
9. Gereedschappen en materialen die in aanraking zijn gekomen met Repa Kessel grondig reinigen met water.



# Afdichtingsmiddel voor leidingen, CV ketels en thermo-installaties




## REPA R 200

### Eigenschappen

- Watervlies tot 200 liter per dag.
- Toepasbaar voor staal, ijzer, koper en kunststof.
- Duurzame en permanente dichting.
- Drukbestendig tot 10 bar.
- Temperatuur bestendig to 1200 ° C.
- Niet giftig, kan onbeperkt worden opgeslagen in vorst vrije ruimtes.
- Mengverhouding 1 l product voor 200 l water (installatie volume).

### Toepassing

1. Bepaal het water volume van de CV installatie.
2. Filter verwijderen en schoonmaken.
3. CV met pomp aanzetten.
4. Alle radiatoren kranen volledig openen.
5. Repa Kessel flacon goed schudden en onverdund in het systeem pompen via het aftap-navul-punt.
6. CV aanzetten en op bedrijfstemperatuur brengen (60-70 °C).
7. CV pomp en radiatoren goed ontluchten.
8. Na ongeveer 5 uur weer op de gewenste temperatuur brengen.
9. Gereedschappen en materialen die in aanraking zijn gekomen met Repa 200 grondig reinigen met water.

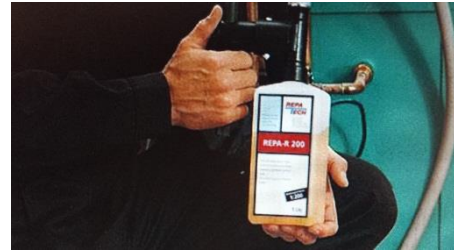

## REPA R 500

### Eigenschappen

- Watervlies tot 500 liter per dag.
- Toepasbaar voor staal, ijzer, koper en kunststof.
- Duurzame en permanente dichting.
- Drukbestendig tot 10 bar.
- Temperatuur bestendig to 1200 ° C.
- Niet giftig, kan onbeperkt worden opgeslagen in vorst vrije ruimtes.
- Mengverhouding 1 l product voor 200 l water (installatie volume).

### Toepassing

1. Bepaal het water volume van de CV installatie.
2. Filter verwijderen en schoonmaken.
3. CV met pomp aanzetten.
4. Alle radiatoren kranen volledig openen.
5. Repa Kessel flacon goed schudden en onverdund in het systeem pompen via het aftap-navul-punt.
6. CV aanzetten en op bedrijfstemperatuur brengen (60-70 °C).
7. CV pomp en radiatoren goed ontluchten.
8. Na ongeveer 5 uur weer op de gewenste temperatuur brengen.
9. Gereedschappen en materialen die in aanraking zijn gekomen met Repa 500l grondig reinigen met water.

### Belangrijke opmerking

Voor een succesvolle lek dichting moet de verwarming aan staan en op temperatuur zijn, Hierdoor zal de Repa Vloeistof bij de lekken komen. Door de hitte van het water en de aanwezige zuurstof bij het lek zal het kristallisatie proces in gang worden gezet. Het afdichting proces kan enkele dagen duren. Het CV water mag niet erg vervuult zijn of antivries bevatten. In dit geval eerst de CV installatie grondig spoelen met water. De Repa producten zijn onbeperkt houdbaar in vorst vrije ruimtes.

Niet geschikt voor drinkwater leidingen.



## REPA CLEAN

### Eigenschappen

- Combinatie product van ascorbinezuur, hardheidstabilisator en complexvormers.
- CV reiniger voor het verwijderen van roest, kalk en slib.
- Grondige reiniging tijdens bedrijf.
- Reiniging bij renovatie.
- Reiniging voor oude en nieuwe CV installaties.
- Geschikt voor alle gangbare CV materialen zoals staal, gietijzer, aluminium en kunststof.
- Het verhogen van het rendement.
- Verlaging energie kosten.

### Toepassing

1. Bepaal het water volume van de CV installatie.
2. Alle radiator kranen openen.
3. Verwijder het verontreinigd water.
4. CV installatie weer vullen met water.
5. CV met pomp aanzetten.
6. Repa Clean flacon goed schudden en onverdund in het systeem pompen via het aftap-navul-punt. (1 liter Repa Clean op 200 liter water)
7. CV aanzetten en op temperatuur 50° C.
8. CV pomp en radiatoren goed ontluichten.
9. Na 2-4 dagen hele CV systeem legen.
10. Leidingen goed doorspoelen zodat al het vuil wordt verwijderd.
11. CV weer vullen met water.
12. Toevoegen van Repa KS geeft bescherming tegen corrosie.

### Belangrijke omperking

Repa Clean en Repa dichtings vloeistof niet gelijktijdig gebruiken. Vuil- en slib-resten opvangen d.m.v. een filter te plaatsen in de retour leiding. Bij sterk vervuilde leidingen het reinigings proces e.v.t. herhalen. Repa Clean is biologisch afbreekbaar. Repa Clean is onbeperkt houdbaar in vorst vrije ruimtes. Niet geschikt voor drinkwater leidingen



## REPA KS

### Eigenschappen

CV waterbehandeling volgens VDI 2035, combinatie product voor het voorkomen van corrosie en andere afzettingen voor ijzer, staal, aluminium en koper houdende materialen. Bijzonder geschikt voor vloerverwarming met kunststofbuizen. Geschikt voor Ph waarde 8.0-8.5. De beschermende coating voorkomt corrosieve op de metalen oppervlakken en CaCO<sub>3</sub> afzettingen. Resulteert in minder geluid en energie kosten besparend.



### Toepassing

1. Bepaal het water volume van de CV installatie.
2. Alle radiator kranen openen.
3. Repa KS flacon goed schudden en onverdund in het systeem pompen via het aftap-navul-punt (1 liter Repa KS op 200 liter water).
4. CV aanzetten en op temperatuur brengen).
5. Gereedschappen en materialen die in aanraking zijn gekomen met Repa KS grondig reinigen met water.

### Belangrijke omperking

Voorkomen van kalkvorming in verwarmingsinstallaties, met de juiste dosering zal de geleidbaarheid van het CV water toenemen tot 1250 ms/cm. Kan gebruikt worden in combinatie met anti vries. Repa KS kan zowel in hard en zacht water worden gebruikt, de Repa-KS formule is niet giftig. Voor het optimaal gebruik van Repa Ks, met het system eerst worden gereinigd en gespoeld. Niet geschikt voor drinkwater leidingen.